


A1	Oprawa kasetonowa - LED EVO PT 3700lm PLX 840 (34W) - światło pośrednie
B1	Oprawa LED NT 5300lm PRM I IP20 53/40/1421mm 840 CZARNY 46W
C2	Oprawa 600x600 LED EVO NT 8100lm PRM 840 (60W) IP65
D1	Oprawa LED NT/PT 2800lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (18W)
D2	Oprawa LED NT/PT 3700lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (24W)
D3	Oprawa LED NT/PT 4700lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (32W)
D4	Oprawa LED NT/PT 8400lm PRM II kl. IP20 592x592mm 840 (60W)
E1	Oprawa typu plafon LED PLUS 3700lm 840 IP65 (30W)
E2	Oprawa typu plafon LED 2800lm 840 (30W)
E3	Oprawa typu plafon LED 2300lm 840 (24W)
F1	Oprawa awaryjna 3W, AT, 3h z CNBOP
F2	Oprawa awaryjna 3W, AT, 3h z CNBOP
F3	Oprawa awaryjna 3W, AT, 3h z grzałką, CNBOP
F4	Oprawa awaryjna 3W, AT, 3h z CNBOP
EW1	Oprawa ewakuacyjna 2W, AT, 3h jednost. z CNBOP
EW2	Oprawa ewakuacyjna 2W, AT, 3h dwustrz CNBOP
~	Wypust zasilający jednofazowy
F	PWP - Przeciwpowodziowy Wylłącznik Prądu


OZNACZENIA

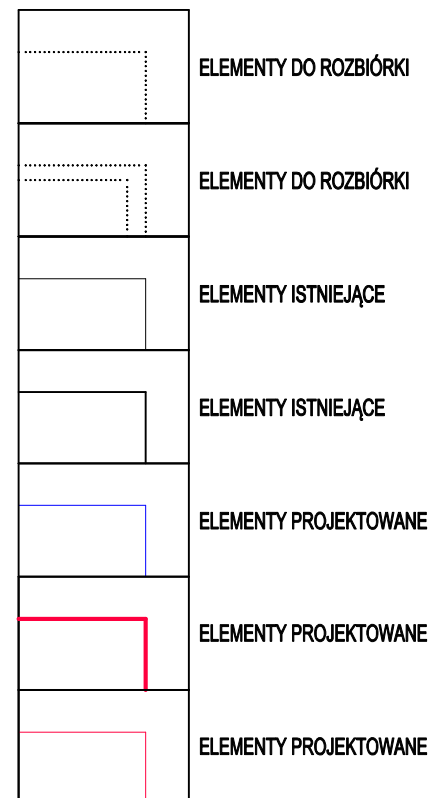

Nawiewno - wywiewny system wentylacji mechanicznej z rekuperacją (średnica obudowy modułu operacyjnego 200mm, średnica otworu montażowego 220mm, naw. 235m³/h - wyw. 220m³/h)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA

OWN.	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]	POSADZKA PROJEKTOWANA
2.1	KOMUNIKACJA	165,31	CERAMIKA
2.2	SALA LEKCYJNA	47,37	WYKŁADZINA RULONOWA
2.3	SALA LEKCYJNA	46,55	WYKŁADZINA RULONOWA
2.4	MAGAZYN	4,81	WYKŁADZINA RULONOWA
2.5	SALA LEKCYJNA	48,56	WYKŁADZINA RULONOWA
2.6	SALA LEKCYJNA	48,56	WYKŁADZINA DYWANOWA
2.7	SALA LEKCYJNA	48,90	WYKŁADZINA RULONOWA
2.8	GABINET PIEŁĘGNIARKI	18,06	WYKŁADZINA RULONOWA
2.9	SALA LEKCYJNA	49,76	WYKŁADZINA RULONOWA
2.10	SALA LEKCYJNA	49,59	WYKŁADZINA RULONOWA
2.11	PRZEDSIÓNEK WC	5,11	CERAMIKA
2.12	WC DAMSKI	7,34	CERAMIKA
2.13	PRZEDSIÓNEK WC	4,52	CERAMIKA
2.14	WC MĘSKIE	7,13	CERAMIKA
2.15	KOMUNIKACJA	28,30	CERAMIKA
2.16	HOL	12,03	CERAMIKA
2.17	POKÓJ NAUCZycIELSKI	28,18	WYKŁADZINA RULONOWA
2.18	SALA LEKCYJNA	43,42	WYKŁADZINA RULONOWA
	RAZEM POWIERZCHNIA	663,50	

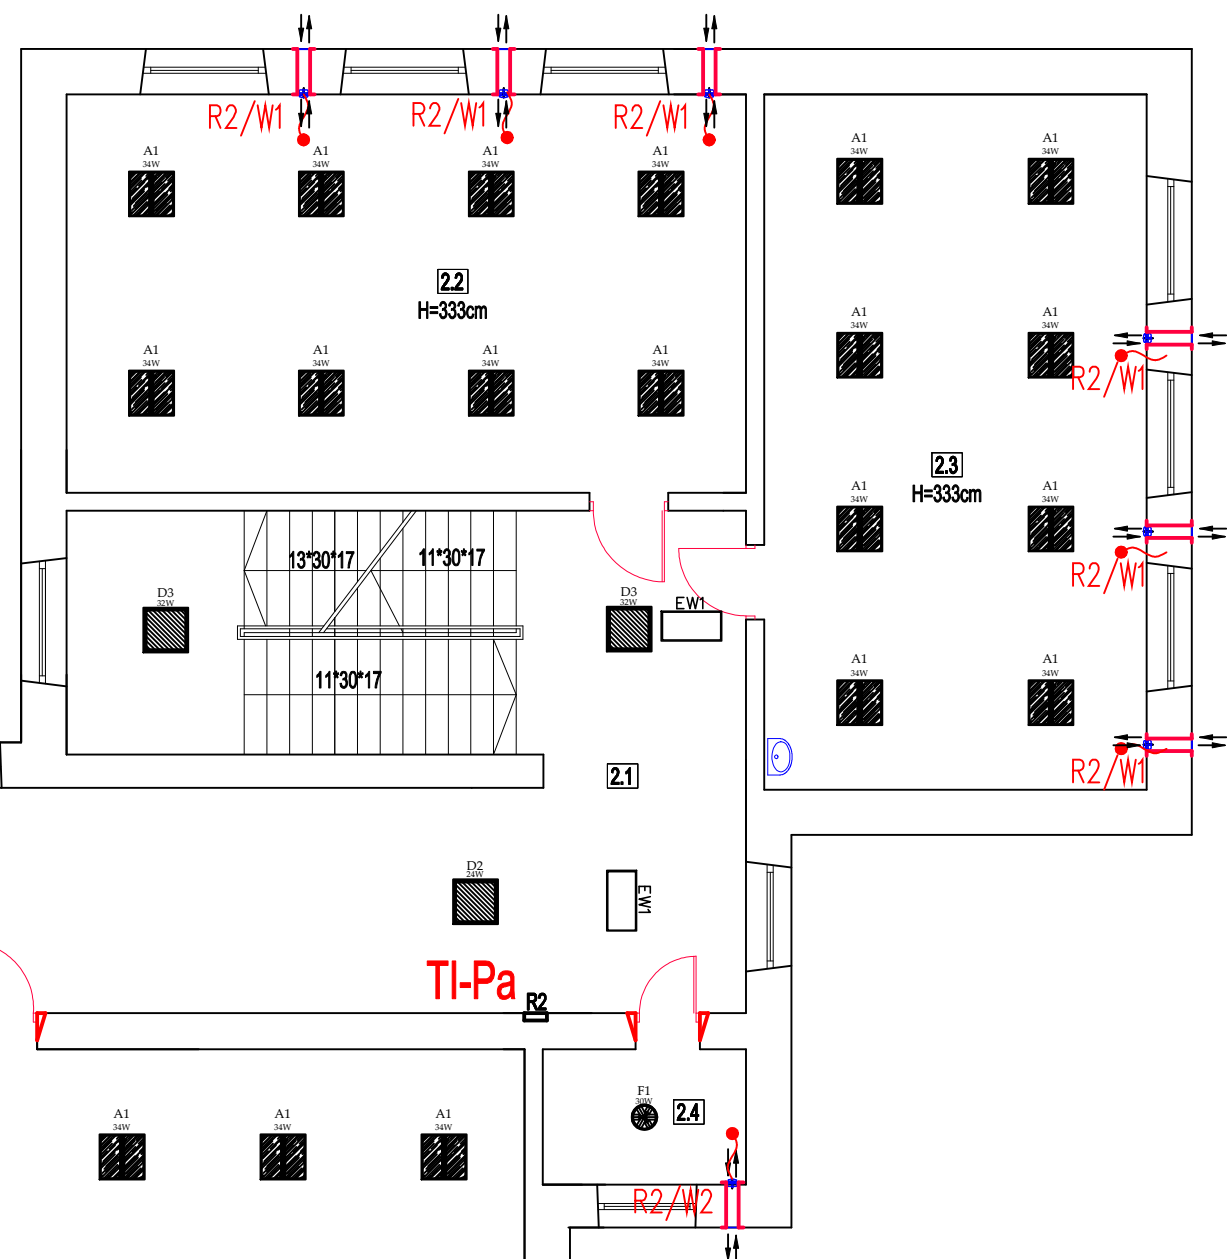

JT	JT Architecture Ltd Fairfield Park, Rotherham S63 5DB Adres do korespondencji: Niedzwiedz 104 17-500 Czubów		tel. kom. 0 509 083 621 tel. kom. 0 685 535 076 e-mail: j-projekt@gmail.pl www.jtarchitecture.pl	
	Investor: Adres:		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCISZCZUKA UL. WOJSKA POLSKIEGO 22 18-500 KOLNO	
	Objekt: Adres:		BUDYNEK OŚWIATOWY UL. WOJSKA POLSKIEGO 22 DZ. NR 1644/2	
	Temat:		MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	
Nazwa projektu:		RZUT I PIĘTRA		Rys. nr E-3
Autoryzacja:		Imię i Nazwisko uprawnienia		Data
Projektant:		mgr inż. GRZEGORZ DUZIADZ Urb. bud. nr POM0165/PWB/E/17 do projektowania w specjalności instalacyjnej		15.04.2021r.