






Schemat rozmieszczenia zraszaczy na
płycie boiska

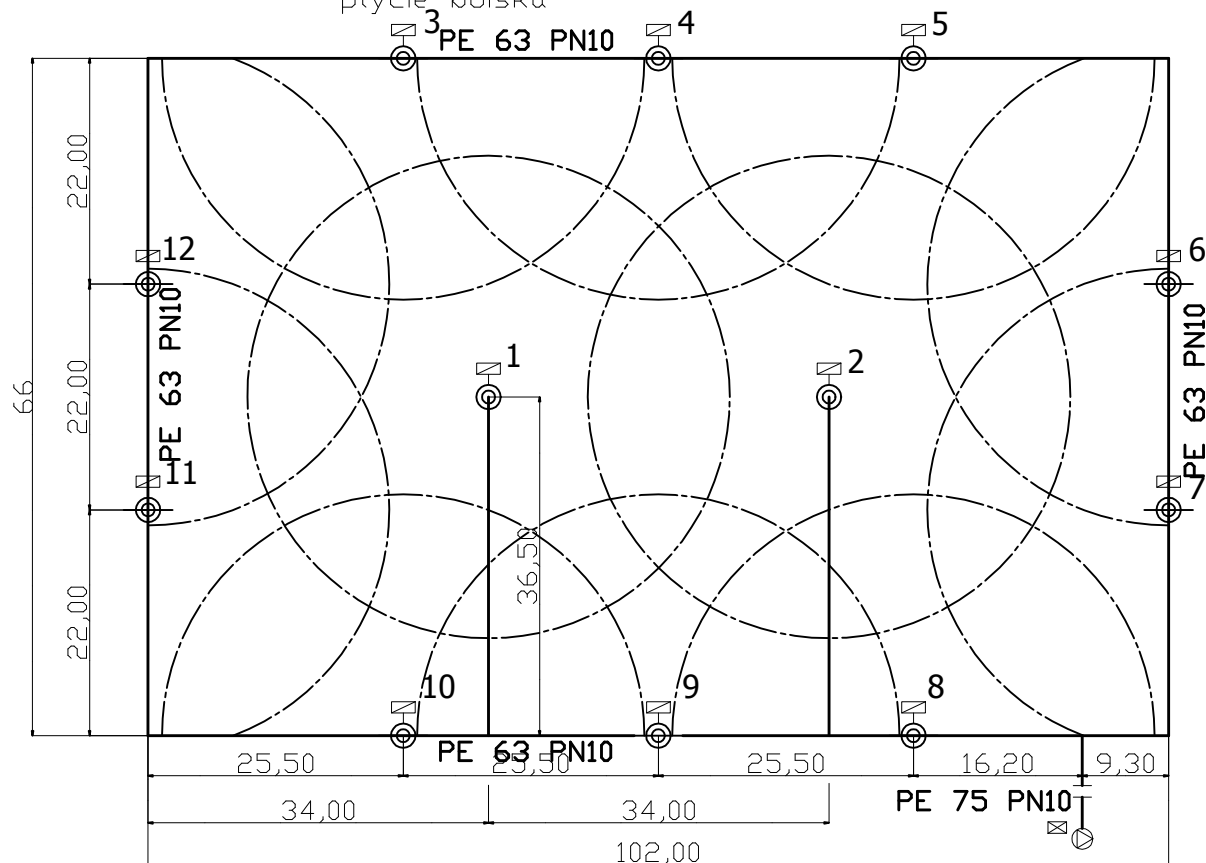

Zraszacze z wbudowanymi elektrozworami

-  Petnoobrotowy z gumową donicą Ø11; R 26m; 13m³/h; 5,5bar
-  Sektorowy Ø11; R 26m; 12m³/h; 5,5bar
-  Sterownik zlokalizowany w budynku stadionu (pom. węzła cieplnego)
-  Pompa (Q=13m³/h przy p=7bar) zlokalizowana w budynku stadionu (pom. węzła cieplnego)

Investycja: **PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO
STADIONU MIEJSKIEGO
PIŁKARSKO-LEKKOATLETYCZNEGO NA
TERENIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI NR EWID.
1404/1, 1404/3, 1404/4, 1405/1, 1405/11,
1405/12, 1405/13, 1405/14, 1405/15, 1405/16,
1405/17, 1405/18, 1405/19, 1405/20, 1660/8;
OBR. EWID. NR 0001, KOLNO
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
W KOLNIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 40**

Obiekt: **STADION MIEJSKI
INSTALACJA ZRASZANIA BOISKA**

Investor: **MIASTO KOLNO**
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno

Jednostka projektowa: **Ptaszyński Architektura**
ROMAN PTASZYŃSKI
ul. dr Ireny Białówny 9/6
15-437 Białystok

Faza opracowania: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Rysunek: **SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZRASZACZY
NA PŁYCI BOISKA**

Branża: **Instalacje sanitarne:** Nr upraw.: Podpis:

Projektant: **mgr inż. Jerzy Łysiuk** BŁ-170/86

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem
podlegającym, wszystkie nieścisłości konsultować z Głównym Projektantem.

Nr proj.:	Skala:	Data:	Nr rys.:	Rev.
PT-32/2016	÷	25.04.2017	S-2	A