


Poziom porównawczy 112,00 m n.p.m.

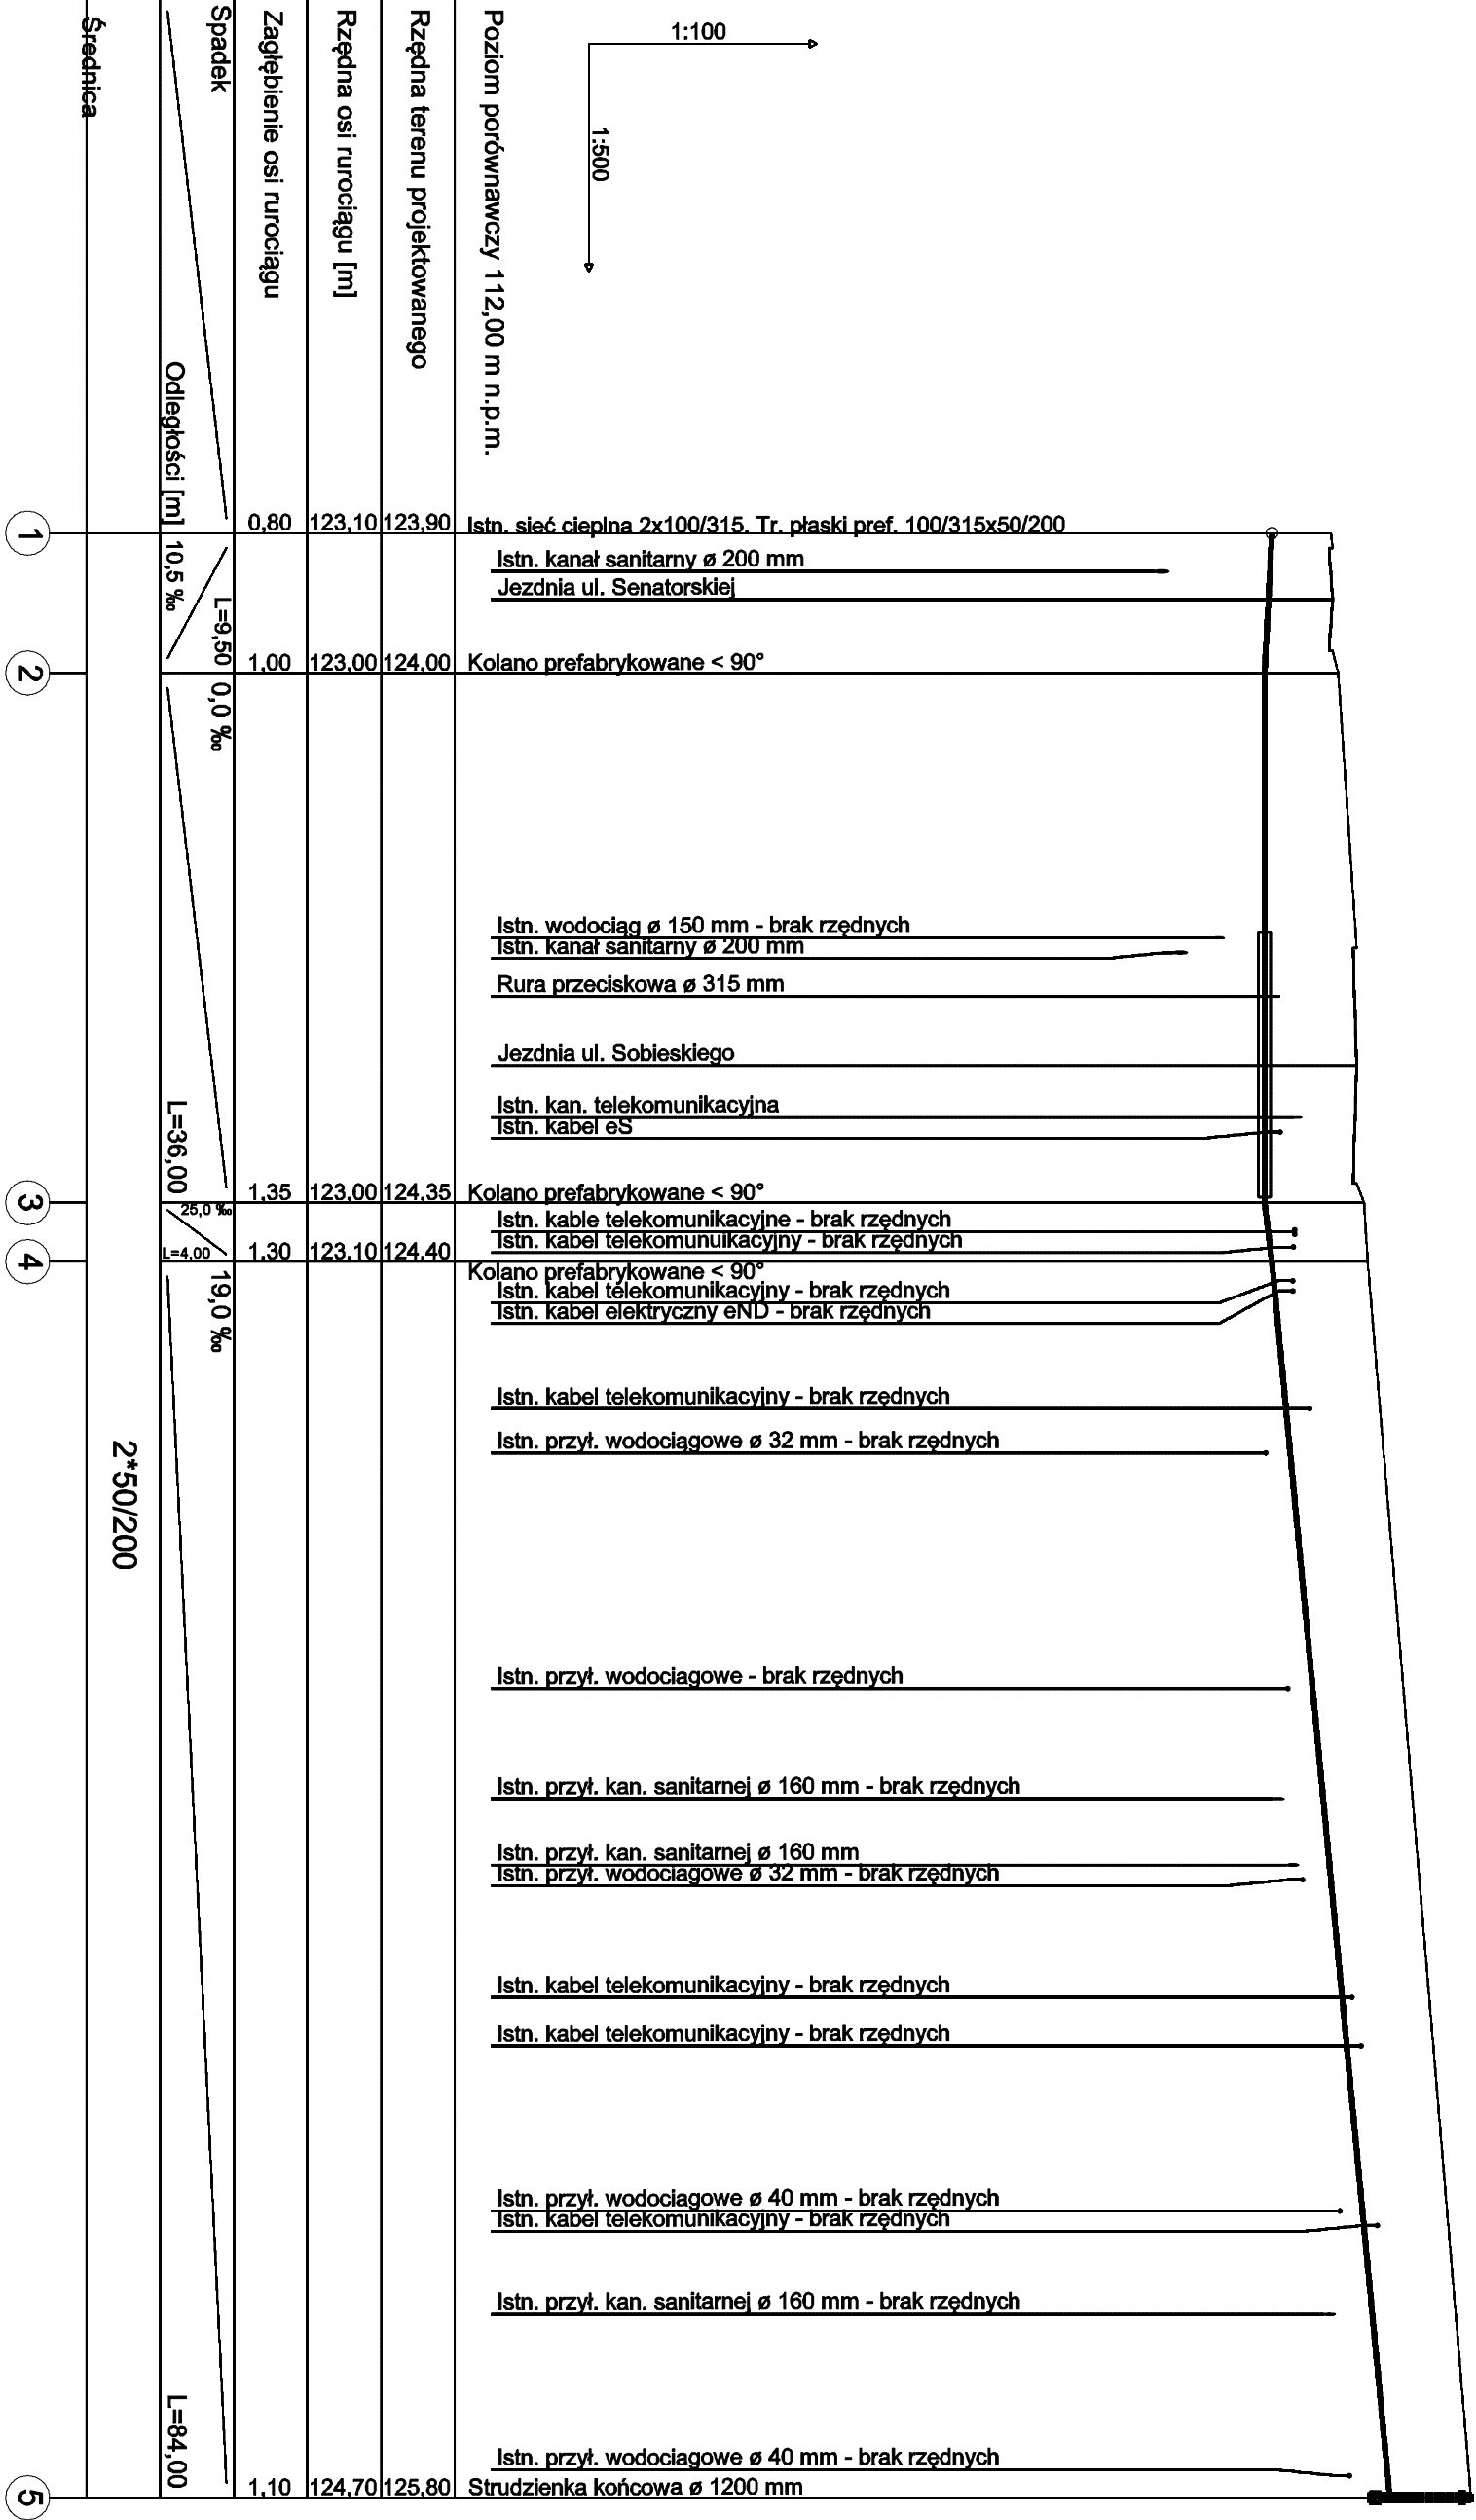

Rzędna terenu projektowanego	123,90	123,10	123,00	123,00	124,35	123,10	124,70	125,80
Rzędna osi rurociągu [m]	123,90	123,10	123,00	123,00	124,35	123,10	124,70	125,80
Zagłębienie osi rurociągu	0,80	1,00	1,35	1,30	1,10			
Spadek		L=9,50 10,5 ‰	0,0 ‰	L=36,00 25,0 ‰	L=4,00 19,0 ‰			L=84,00
Odległości [m]								
Średnica								

OBJEKT	OSIEDLOWA SIĘĆ CIEPŁNA Kolno, ul. Senatorska			RYS.	2
NAZWA RYS.	PROFIL PODŁUŻNY			SKALA	1 : 100/500
STADIUM	P.B.	BRANŻA	SANITARNA	DATA	10.02.2023 r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Duda LOM - 42				